

ADMINISTRACIÓ SOL·LICITANT:

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L' HOSPITALET DE L' INFANT

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
 COMUNITAT EUROPEA   **DIPUTACIÓ DE TARRAGONA**















PROJECTE MARC:
ESTUDIS DE BASE PEL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 DE VANDELLÒS I L' HOSPITALET DE L' INFANT.
FASE PRIMERA: DIAGNOSI MEDIAMBIENTAL


Tarragona, Octubre 2004. ref 02.503.A21

FACTOR D' ESTUDI: **Context climatològic I**

NOM/CODI PLÀNOL: **TEMPERATURA MITJANA ANUAL** **fd.04.p.01.1**

LLEGENDA:

TEMPERATURA MITJANA ANUAL	
	17 a 18°
	16 a 17°
	15 a 16°
	14 a 15°
	13 a 14°
	12 a 13°
	11 a 12°
	10 a 11°
	9 a 10°
	8 a 9°
	7 a 8°
	6 a 7°
	5 a 6°
	4 a 5°

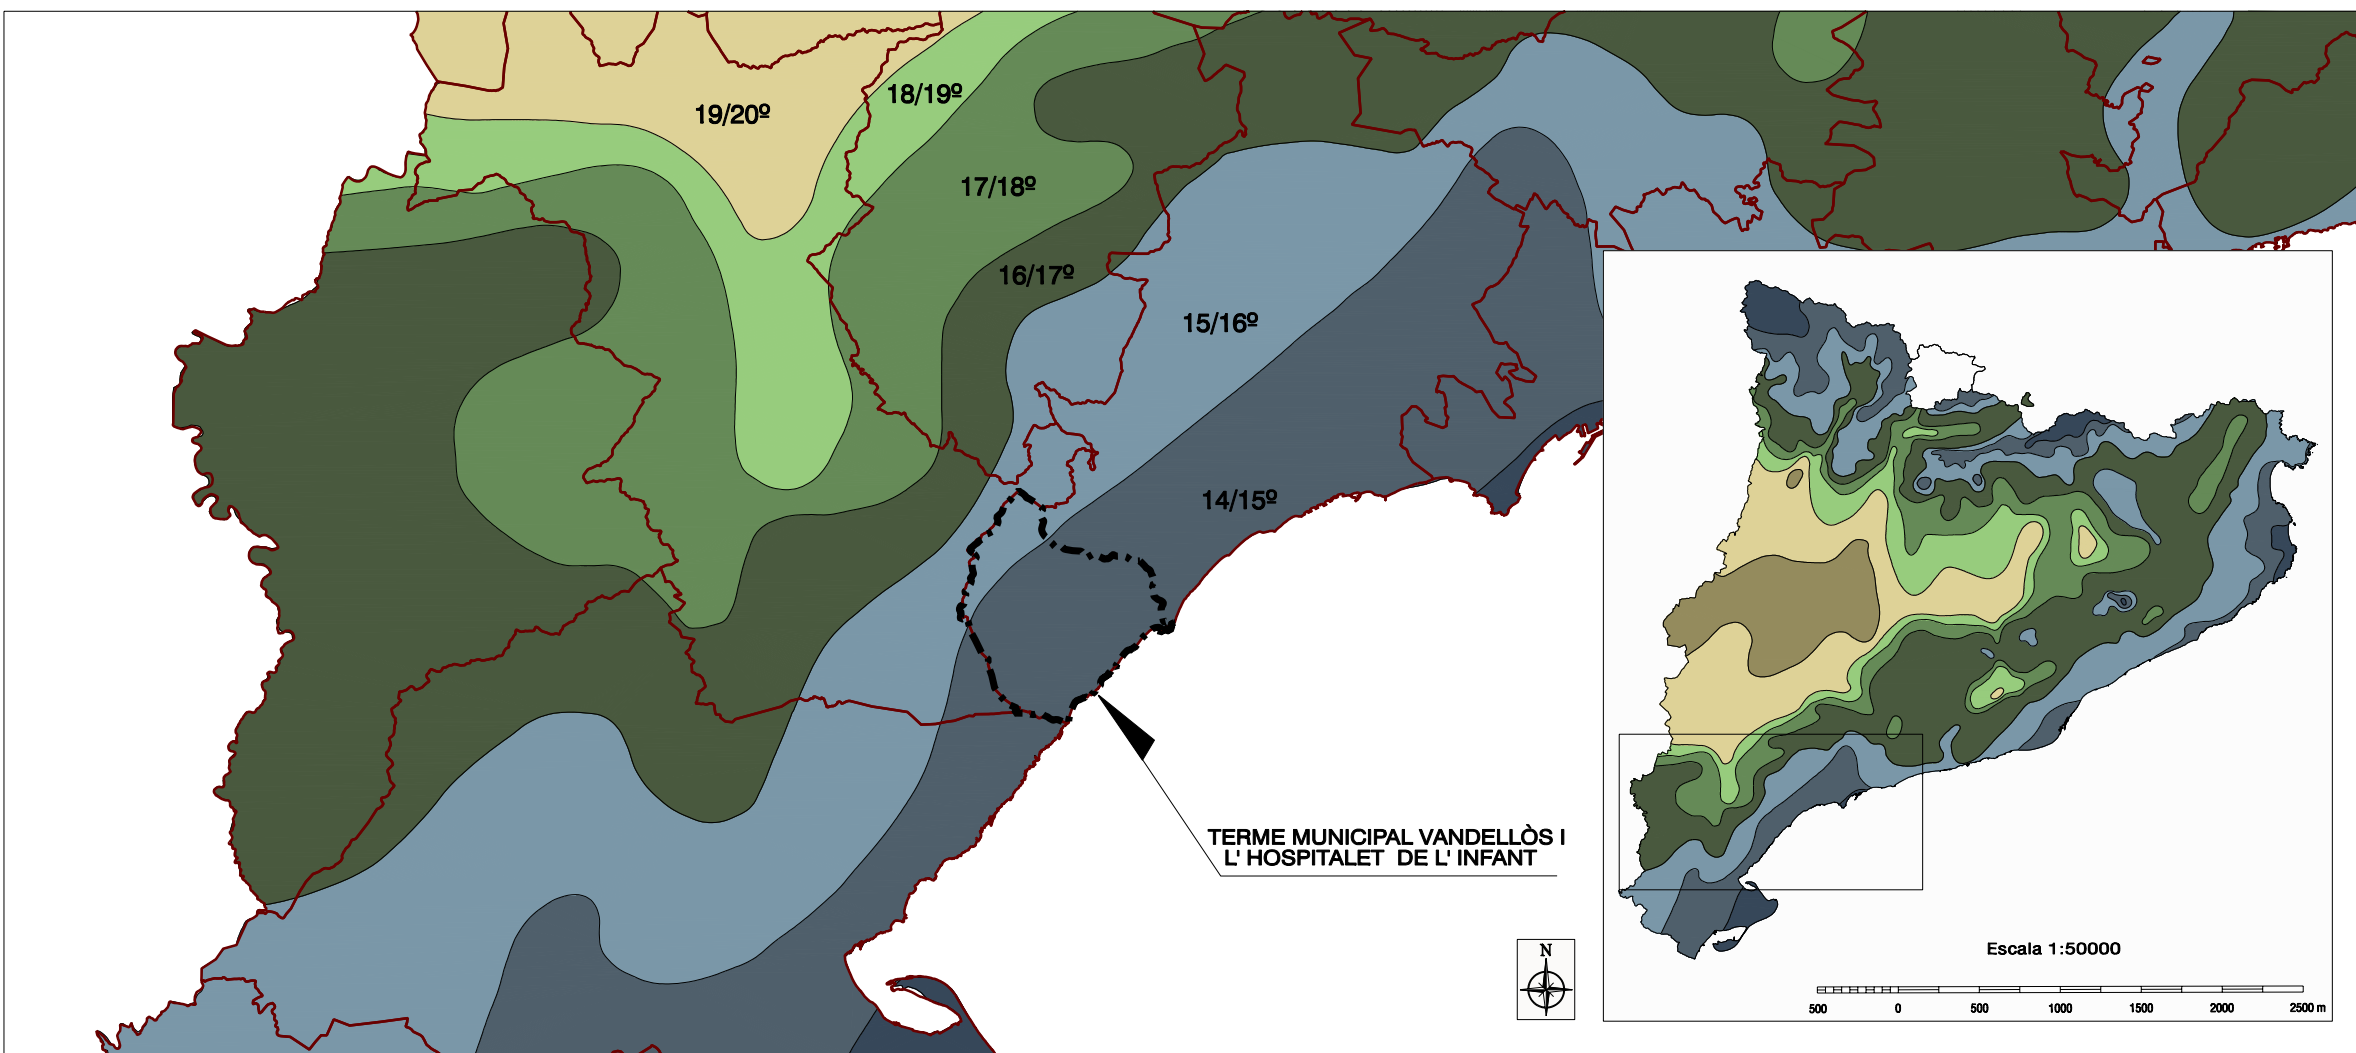









PROJECTE MARC:
ESTUDIS DE BASE PEL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 DE VANDELLÒS I L' HOSPITALET DE L' INFANT.
FASE PRIMERA: DIAGNOSI MEDIAMBIENTAL

Tarragona, Octubre 2004. ref 02.503.A21

FACTOR D' ESTUDI: **Context climatològic I**

NOM/CODI PLÀNOL: **AMPLITUD TÈRMICA ANUAL** **fd.04.p.01.2**

LLEGENDA:

AMPLITUD TÈRMICA ANUAL	
	> 20° C
	19 a 20° C
	18 a 19° C
	17 a 18° C
	16 a 17° C
	15 a 16° C
	14 a 15° C
	< 14° C

EMPRESA REDACTORA:

 **MARE NOSTRUM**
 Consultoria i Enginyeria Medi Ambiental, S.L.

Rambla Nova, 21, Tarragona.
 Tel. (+34) 977 249 931 - Fax. (+34) 977 248 325
 e-mail: coneu@mare-nostrum.info